


位置図 S=non



令和8年度 上工第R08-7号	
川向水源地水質計器更新工事	
赤穂郡上郡町上郡 地内	
位置図	
縮尺	
播磨高原広域事務組合	

NP仕様 (100X25X13)
アクリル製 白塩黒文字 貼付口 (裏面彫刻)

NO	記入文字
2	送水水質架台1

CP仕様 (63×20×13)
 アクリル製 白地黒文字 貼付け (裏面彫刻)




NO.	記入文字
1	送水 (P1・P2)
2	PH計
3	無試験残留塩素計
4	送水 (P3)

計器仕様					
NO.	名称	TAG-NO.	形式	スケール	単位
1	PH計用脱酸器	PHT1-211	PH400Q-1-JAR80/5CT	4-10PH	GPT
2	PH計用ホルダ	PHH2-211	PHH8F-3JPT-CT-53-C3A	MF1*	GPT
3	超溶解液装置	PHF3-211	PH8U5G-5x-C/P		GPT
4	PH計セラン	PHF1-211	PH8FPD-03-TN-TT1-N	T-WA	GPT
5	風量検出器用風計	GLE-212	FC4000-66A	0~3mg/g	GPT

架 仕 機	構 造	自立開放形	
	材 料	鋼 巻	
	架台・アングル	L=40×15(SUS)	
	計器付・送風機	SUS 2B	
	ベース・ミナ形網	100×50×15(SUS)	
架 仕 機	SUSプレート	3.0(SUS)	
	水受皿	標準型(110、15)	
	排水槽	標準型(110、15)	
	排水口	正面の透明樹脂	
	吊ネット付バネ		
配 管 理 別	番号	吊ネット付 (40×16)	
	記号	サイズ	
	A 排水口・排水口	VP16A	
	B 排水口・排水口	VP16A	
	C 排水口	VU100A	
架 仕 機	D 排水口・排水口	VP25A・VP25B	
	E 排水口・排水口	VP16A	
	F 排水口・排水口	VP16A	
	G 排水口・排水口	VP16A	
	H 排水口・排水口	VP16A	
架 仕 機 の 注 意	架台の水受けを出す場合、本架台の水受けはJUS フォード、 下水になっていないので注意して下さい。		
	水受皿及び SUS プレート付、 排水口の下部樹脂に積りにます 又、SUSプレートはミソシ形網 に溶接されています。		

図中●印は直向型第1象限の 原点を表わし、寸法線のうち片 方の矢印を省略したものは座標 軸よりの寸法を示す。				
架 台 分 置 箱	使用脚板	部 分	板 厚	
		正 面	12.0 (SUS)	
		背 面	12.0 (SUS)	
		側 面	12.0 (SUS)	
		上 升 板	12.0 (SUS)	
		内側パネル	13.0 (SUS)	
		底 板	15.0 (成材)	
		裏 板	12.0 (SUS)	
		形 式	A-1140-2	
		カ ー 地	色 (NO.2002)	
	ド ア ノ リ ン	部 分	塗装	577-1
		部 分	マニツル	577-1
		盤 面	577-1	
		盤 内 面	577-1	
		内側パネル	577-1	
色	チャタペー	577-1		
	フレーム	577-1		
開 閉 面	組 理 : 電 装 依 (マツ)			
	開面番号	開面名称		
	Y105Y00267	展開規模図		
	3CA500084	計装関係図 配管系組回		
盤 付 屋 台	盤付屋台	有	無	
	スベヒ付	有	無	
	盤内灯取付	無	有	
	昇降バネ	有	無	
	アークボルト付	無	有	
	コンセント	有	無	
扉	扉	無	有	
平 形 全 周 (上乗手配)				

写真撮影		有	無	備考
フレーム組立	完			(塗装前)
塗装	完			
組立配線	中			
完成時				
立会試験時				

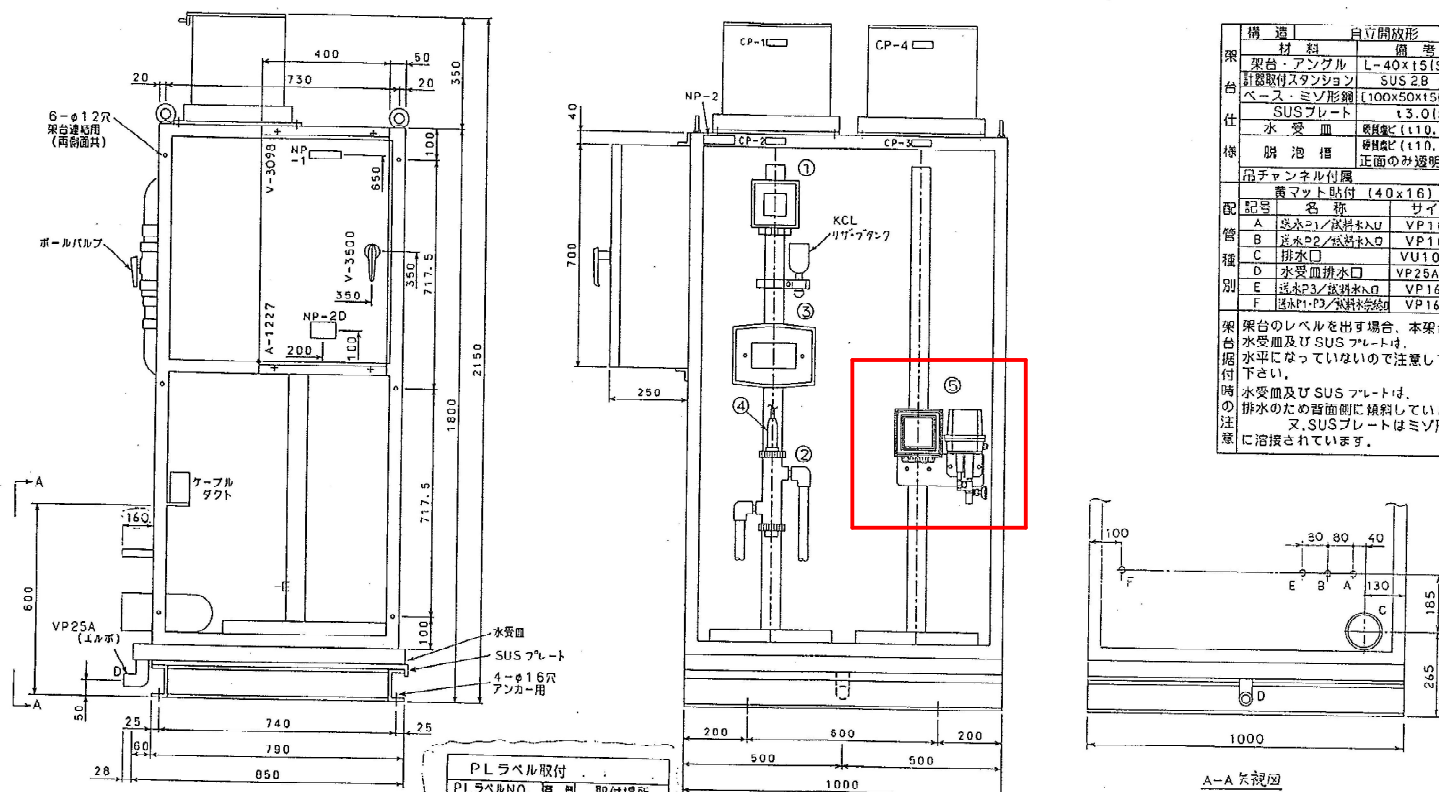

配管種別及びサイズ


- (A) VP16A
 (B) VP25A
 (D) VU100A
 (E) $\phi 15 \times \phi 22$ ハイネットホース
 (F) $\phi 25 \times \phi 33$ ハイネットホース

バルブ銘板(63X20Xt3)

アクリル製 白地黒文字（表面彫刻）吊り下げ（SUSチェーン付）

NO. 記入文字		NO. 記入文字	
V1	送水P1・P2 / 飲料水流量調節	V7	送水P1 / 飲料水入口
V2	送水P1・P2 / 脱泡槽排水	V8	送水P2 / 飲料水入口
V3	PH計	V9	送水P1・P2 / 飲料水供給口
V4	送水P3 / 飲料水流量調節		
V5	送水P3 / 脱泡槽排水		
V6	成膜係数計		

注) /印は、上下分割を示します。

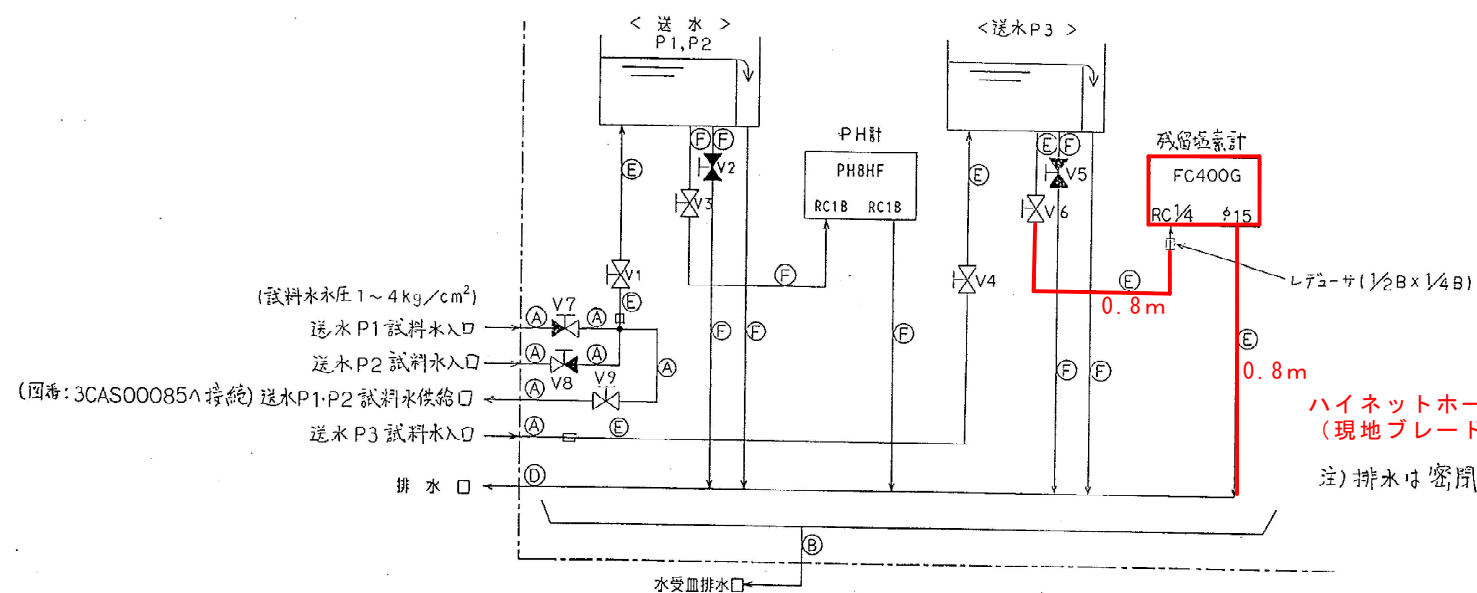

ハイネットホース $\phi 15 \times \phi 22$ L=1.6m
(現地ブレードホース)

注)排水は密閉構造とします。

令和8年度		上工第R08-7号	
川向水源地水質計器更新工事			
赤穂郡上郡町上郡 地内			
残留塩素計機器図		2	葉全
縮尺		3	
播磨高原広域事務組合			

